

§ 17 Abs. 2 Nr. 1 StromNZV

Jahr 2023

Jahreshöchstlast MS	11.670 kW
Jahreshöchstlast MS/NS	9.698 kW
Jahreshöchstlast NS	8.989 kW

§ 17 Abs. 2 Nr. 2 StromNZV

Verluste MS	597.641 kWh
Verluste MS/NS	443.040 kWh
Verluste NS	976.940 kWh

§ 17 Abs. 2 Nr. 5 StromNZV

Netzebene MS

Höchstentnahmelast aus HS/MS und MS	10.605 kW
Bezug aus HS/MS und MS	50.085.598 kWh

Umspannebene MS/NS

Höchstentnahmelast aus MS	10.109 kW
Bezug aus MS	29.535.975 kWh

Netzebene NS

Höchstentnahmelast MS/NS	9.698 kW
Bezug aus MS/NS	29.094.804 kWh

§ 17 Abs. 2 Nr. 6 StromNZV


Jahr 2023

	Erzeugung MS	Erzeugung MS/NS	Erzeugung NS
Januar	1.351.855	0	84.958
Februar	1.275.698	0	126.275
März	980.559	0	206.404
April	994.350	0	251.012
Mai	665.714	0	308.614
Juni	406.471	0	291.004
Juli	314.715	0	266.497
August	398.053	0	228.957
September	378.186	0	240.394
Oktober	370.302	0	135.838
November	1.103.195	0	76.966
Dezember	1.439.371	0	83.258


§ 17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV

Summe Verlustenergie	2.017.620 kWh
Preis Verlustenergie	14,142 ct/kWh


Lastverlauf Mittelspannungsnetz (in kW)

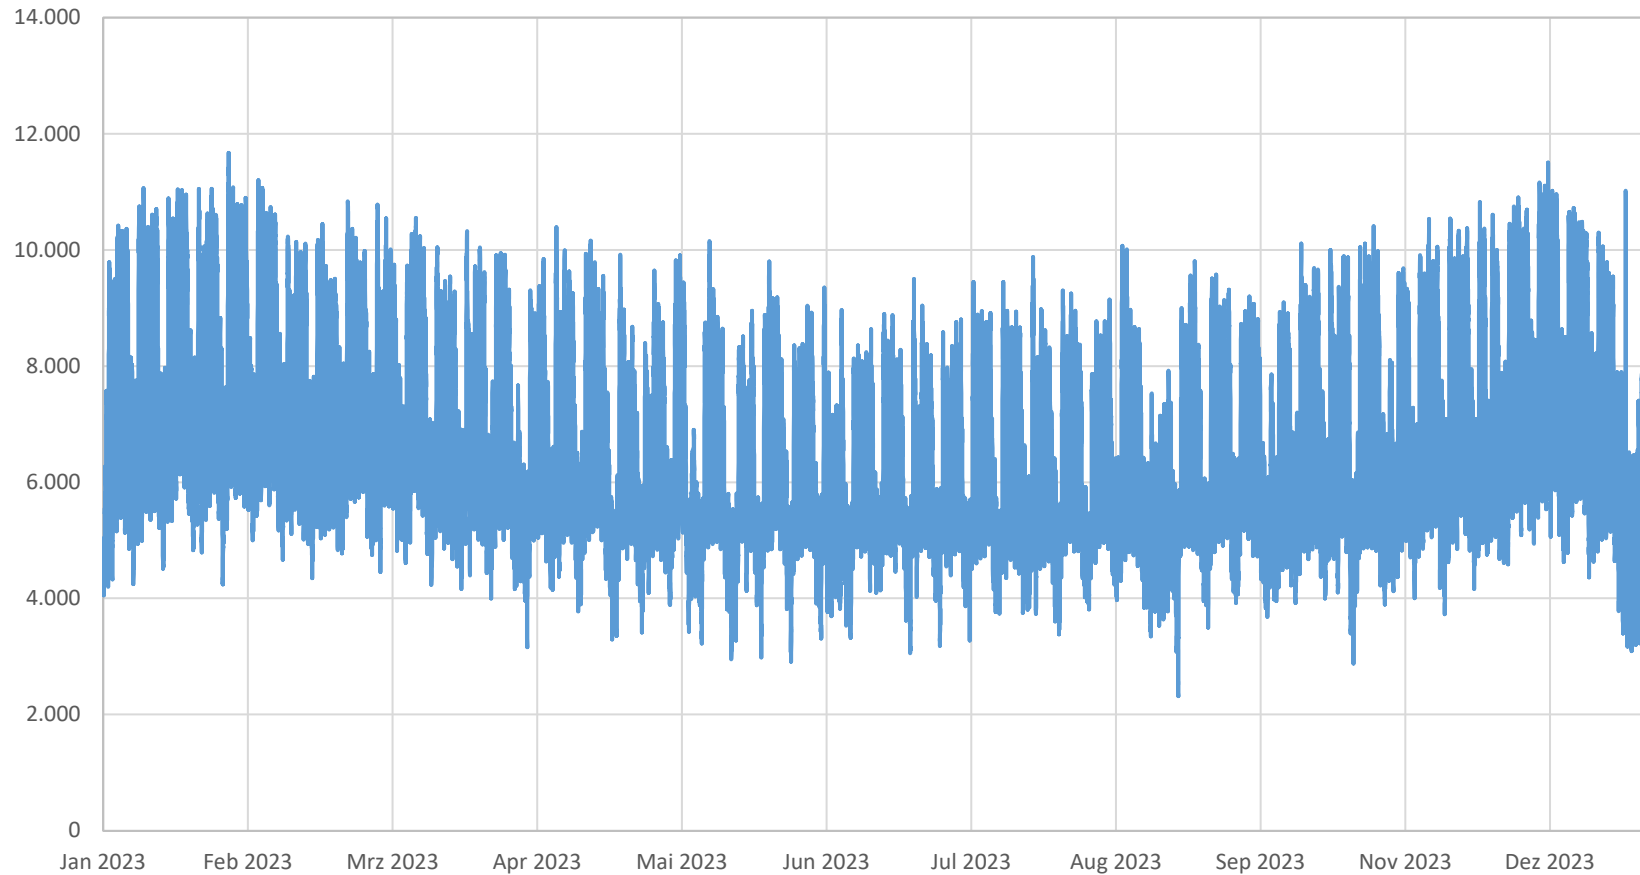


Lastverlauf Umspannung MS/NS (in kW)

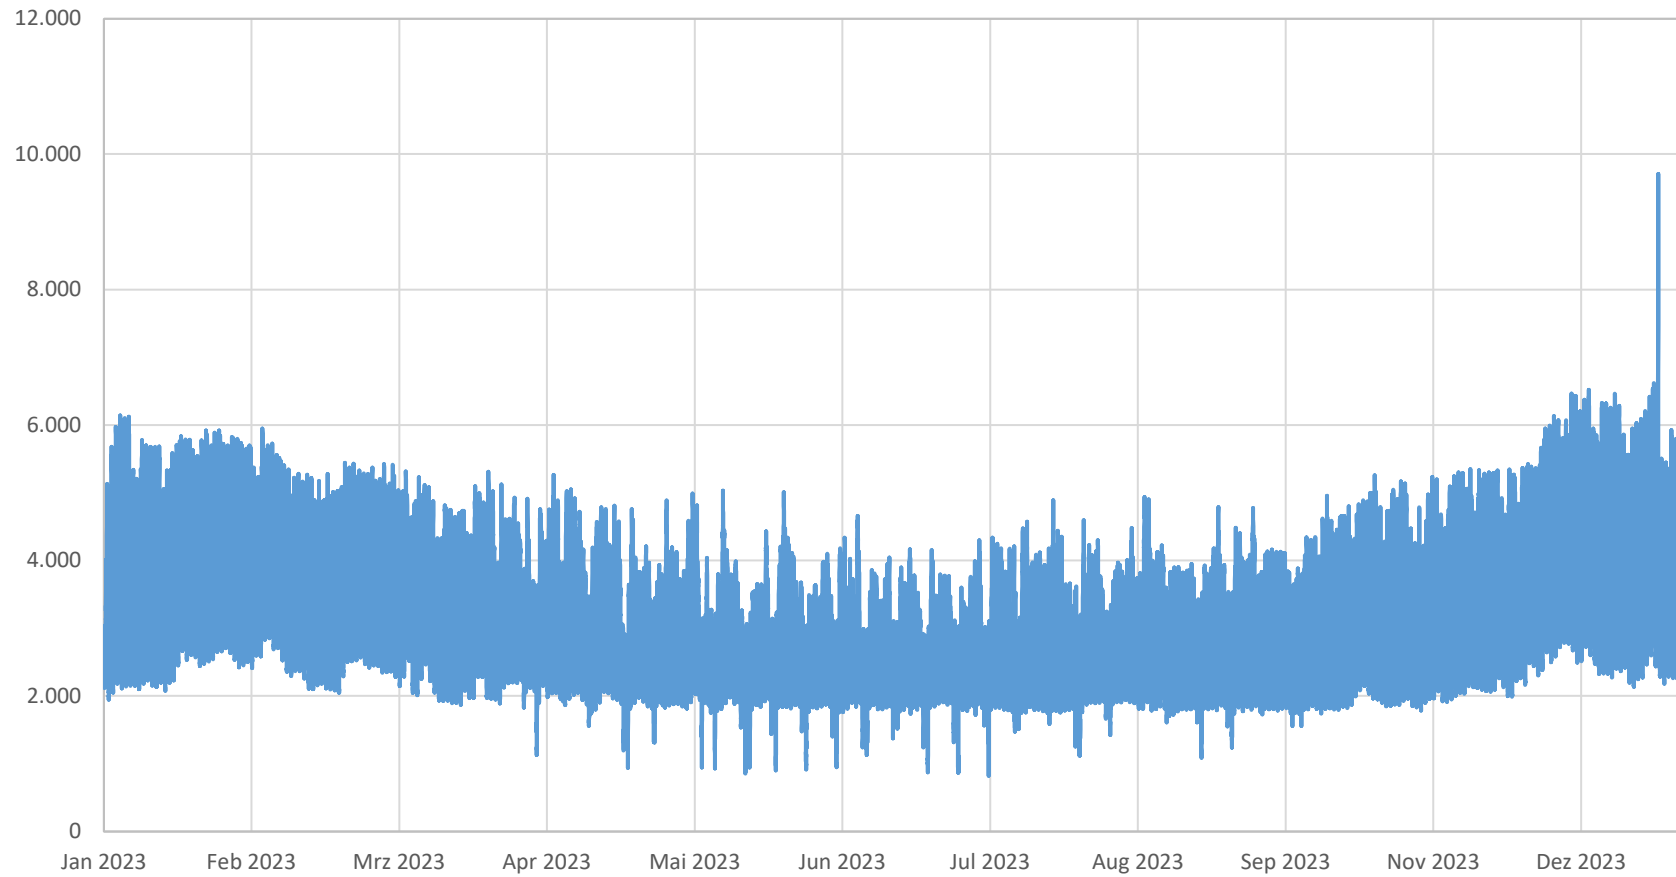


Lastverlauf Niederspannungsnetz (in kW)

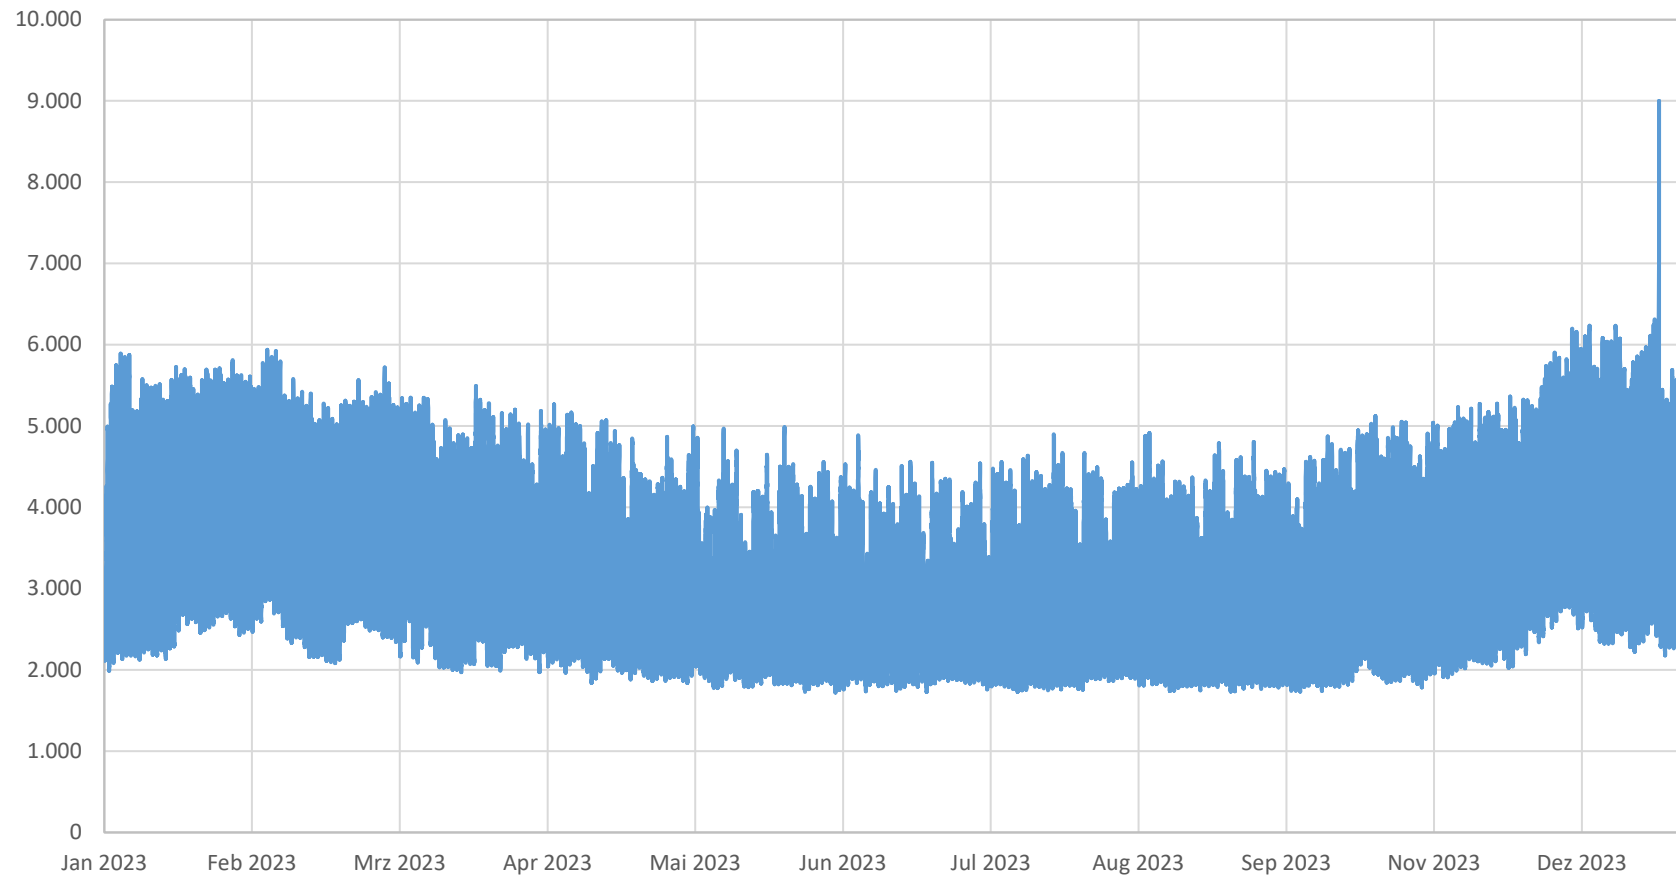


Lastverlauf Entnahme SLP-Kunden - MS (in kW)

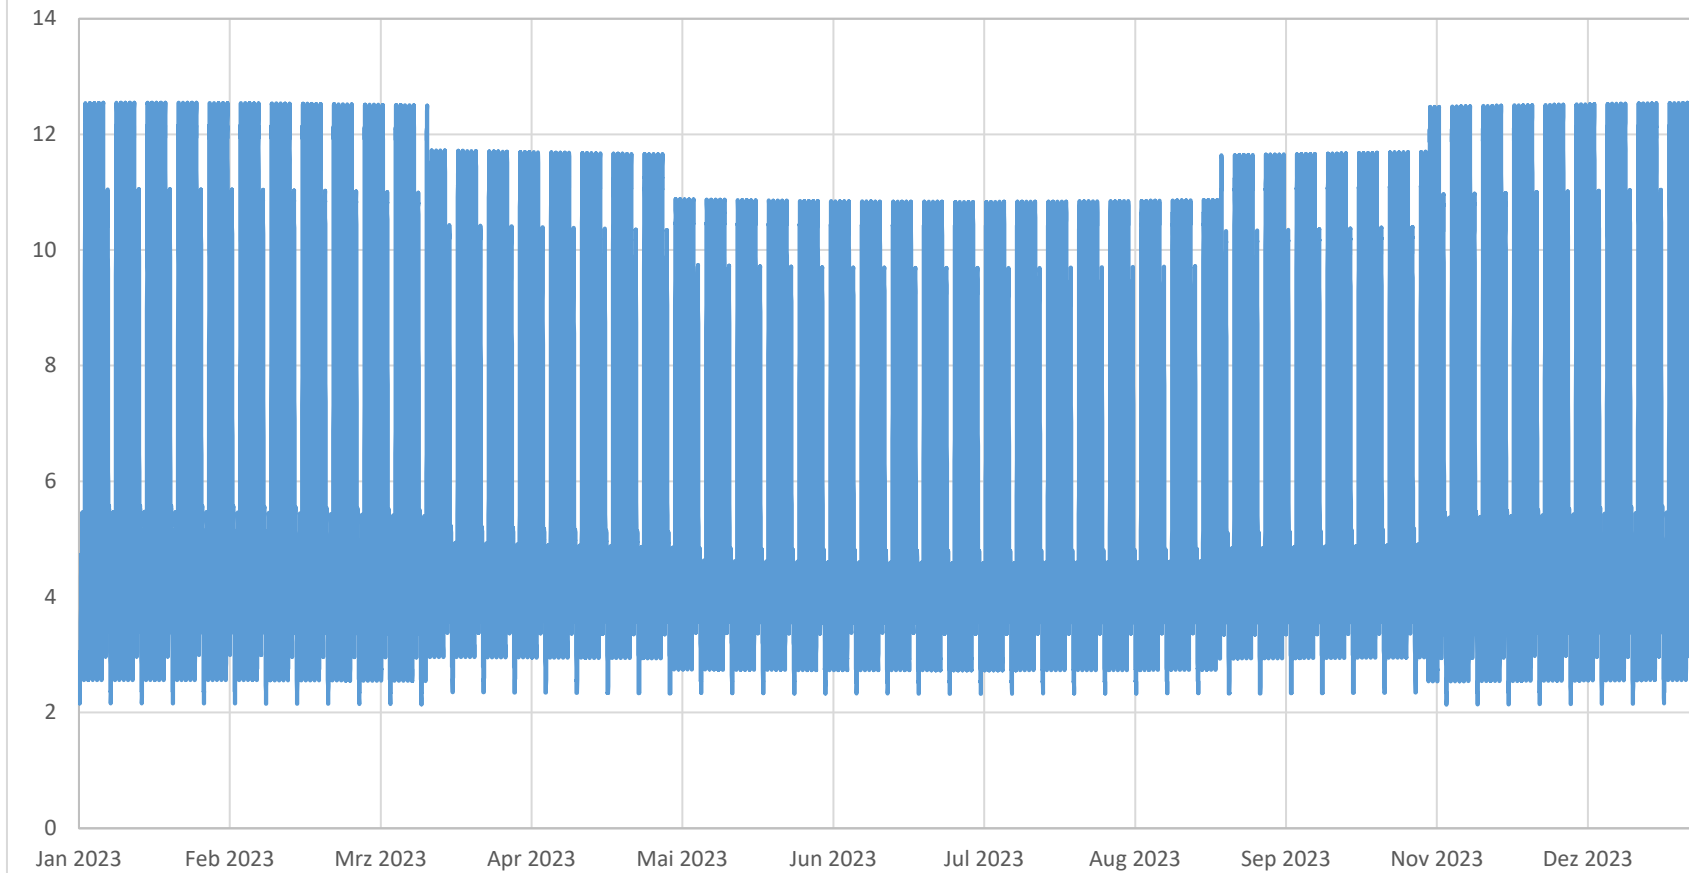


Lastverlauf Entnahme SLP-Kunden - NS (in kW)

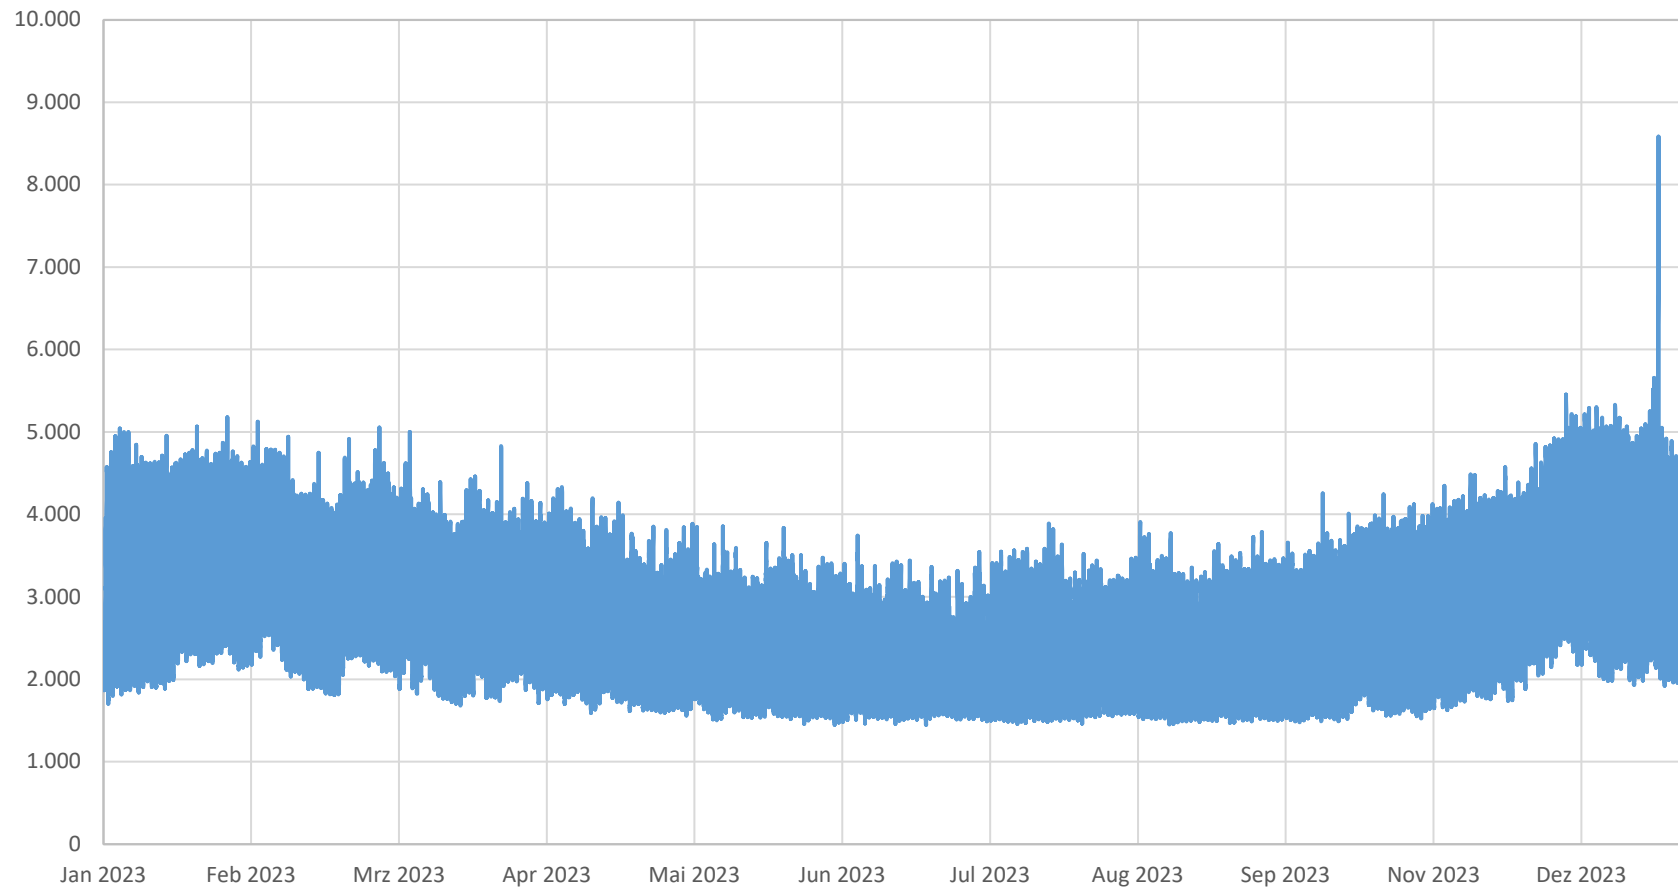


Lastverlauf Netzverluste (in kW)

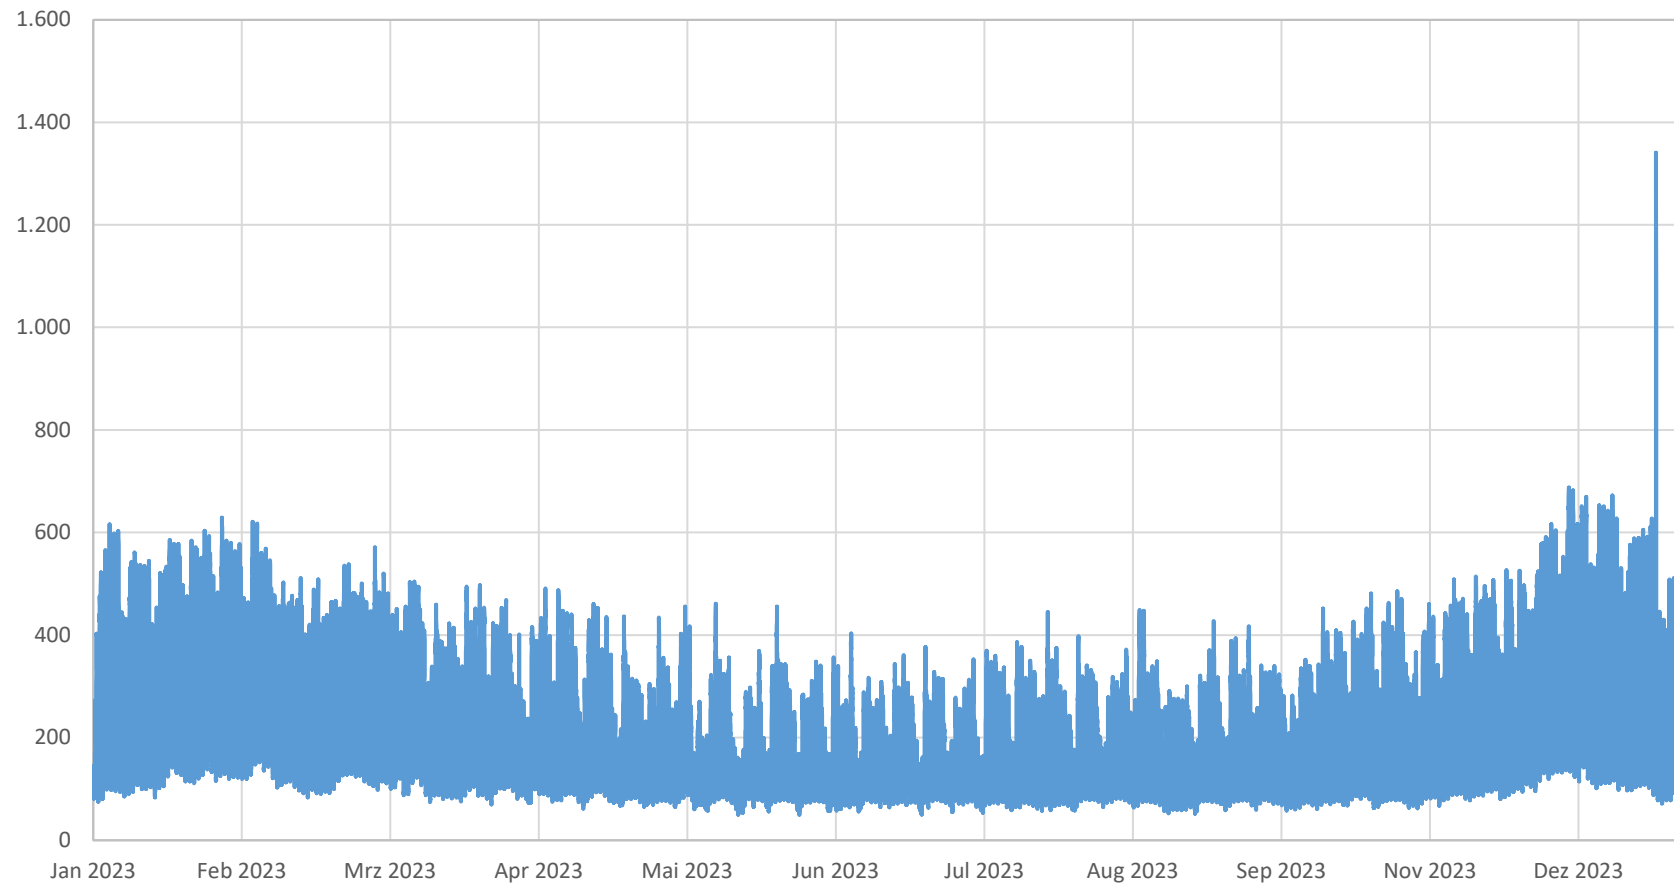


Mittelspannung - Lastverlauf Entnahme vorgelagertes Netz HS/MS und MS (in kW)

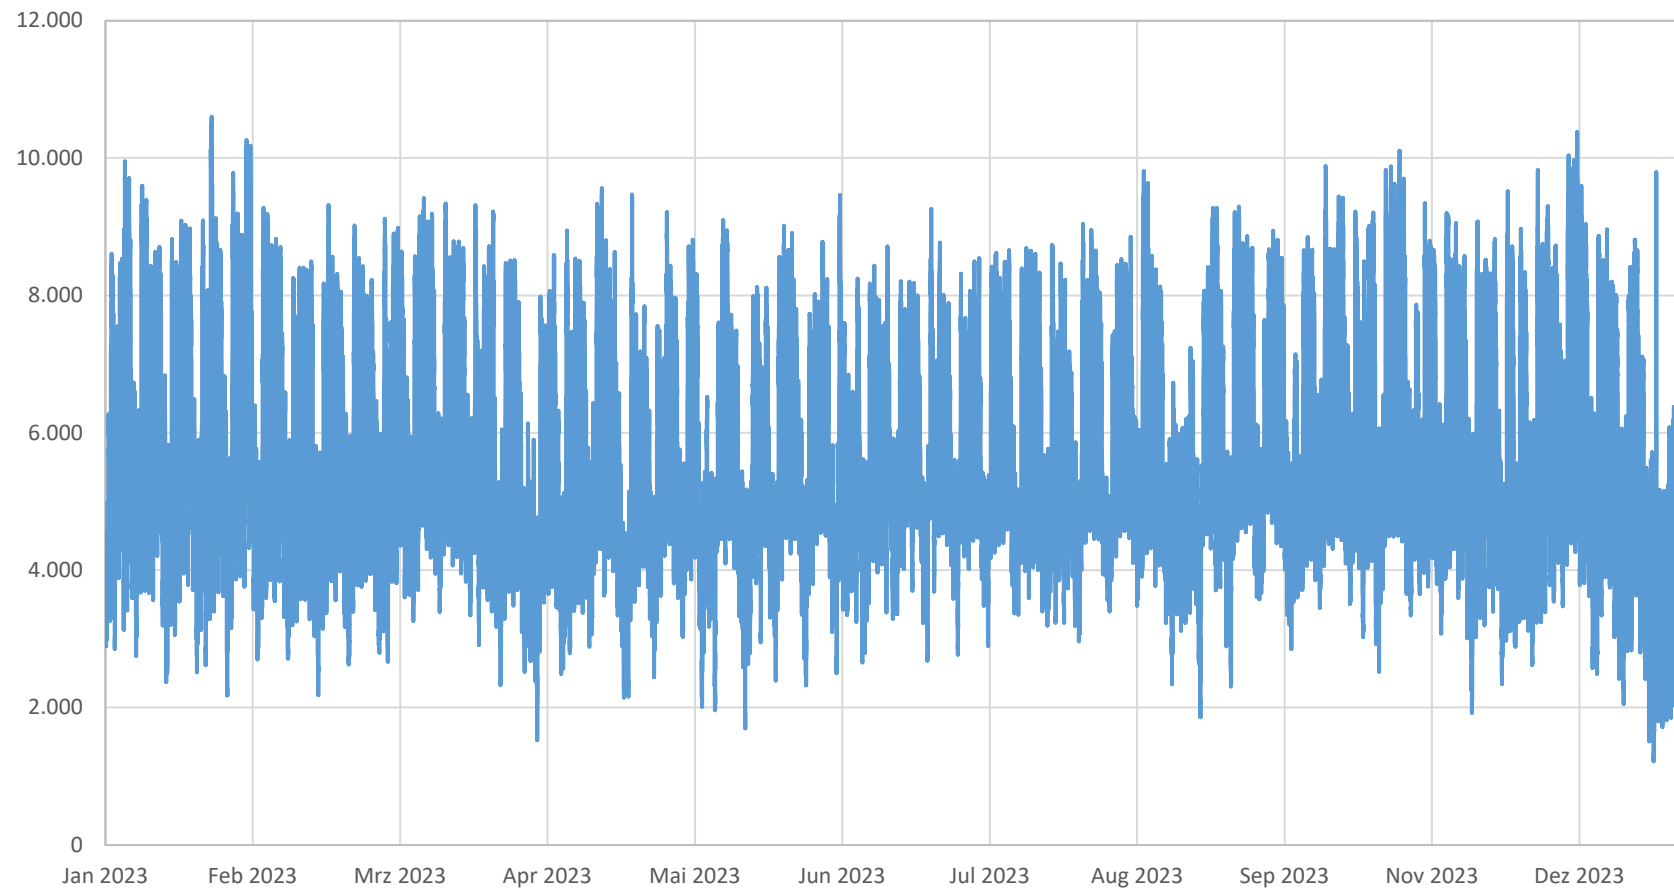


Umspannung MS/NS - Lastverlauf Entnahme vorgelagertes Netz MS (in kW)

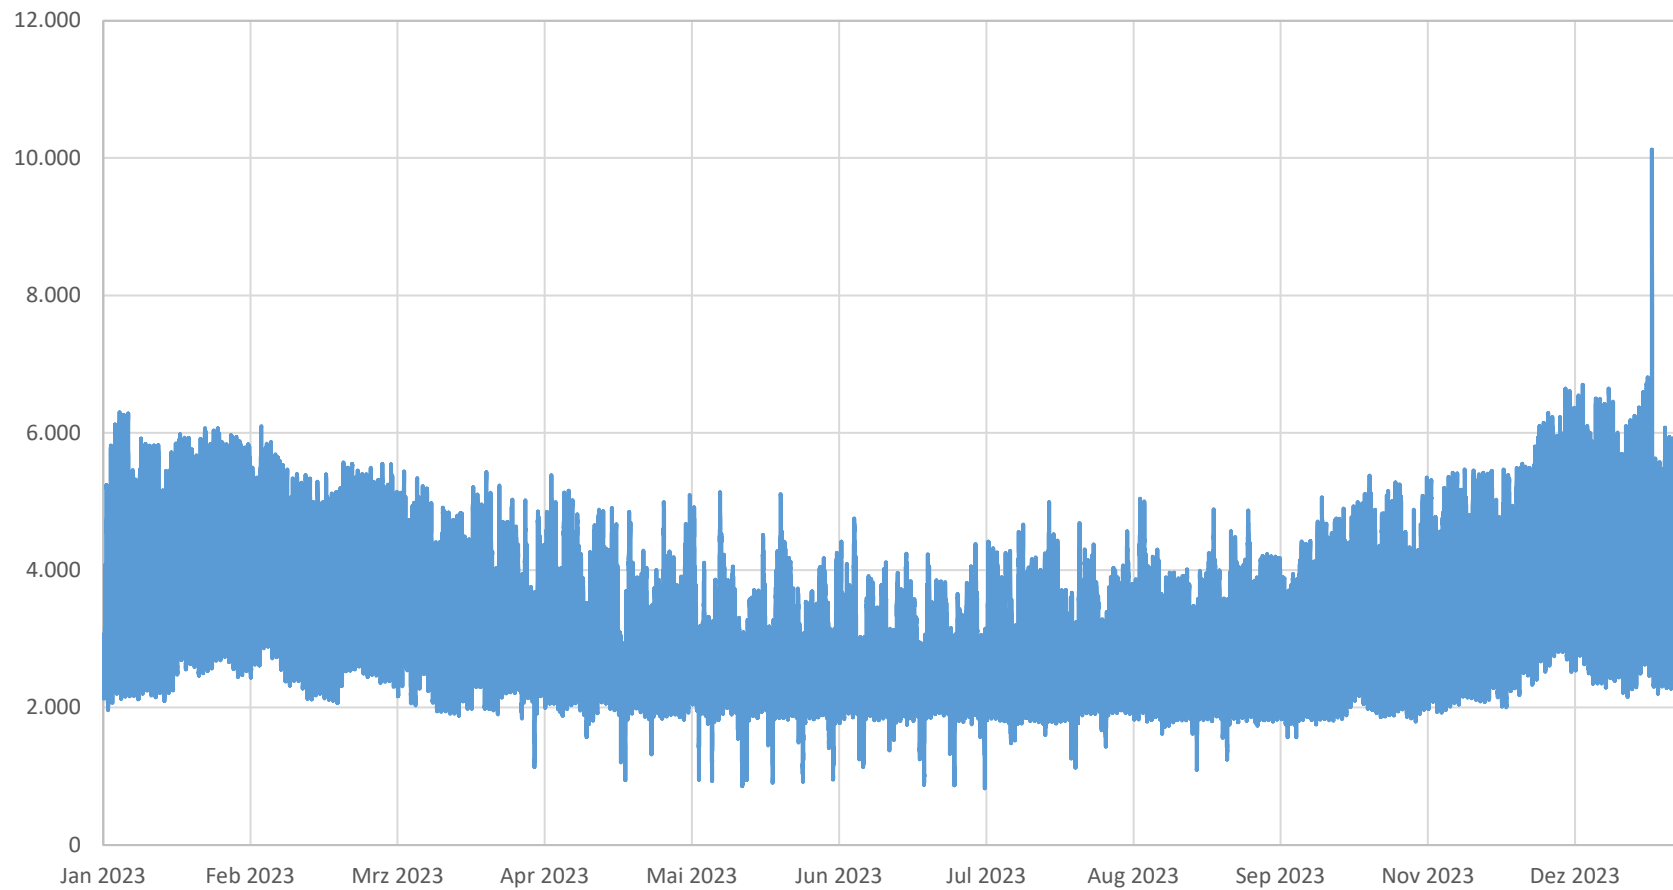


Niederspannung- Lastverlauf Entnahme vorgelagertes Netz MS/NS (in kW)

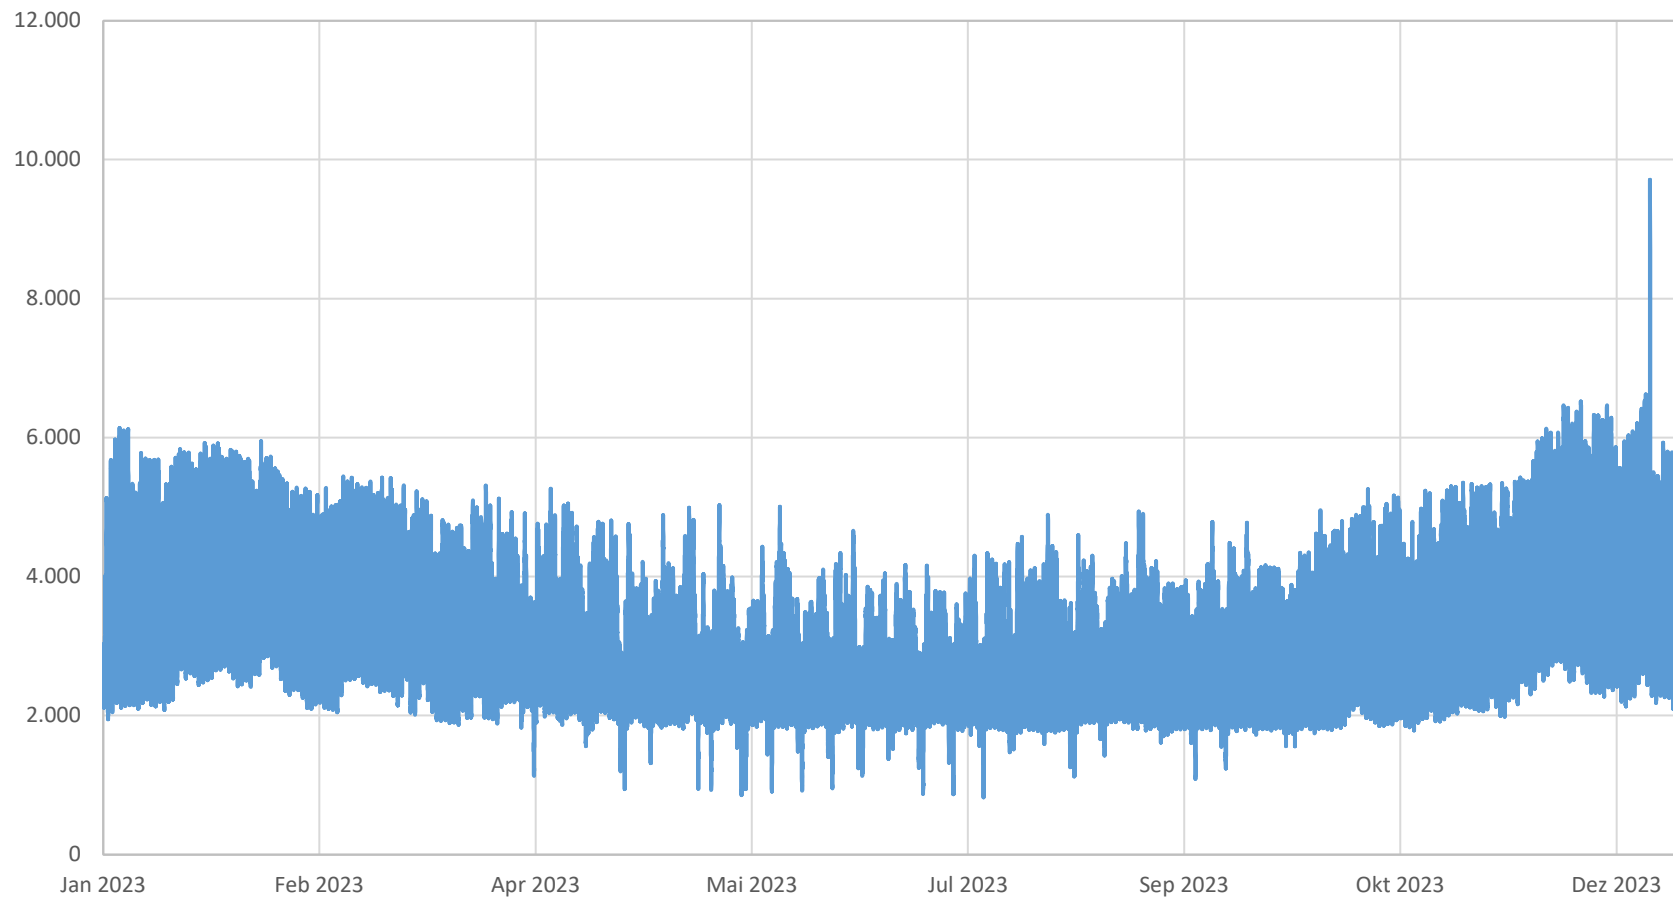

Lastverlauf Einspeisungen Einspeiseanlagen MS (in kW)

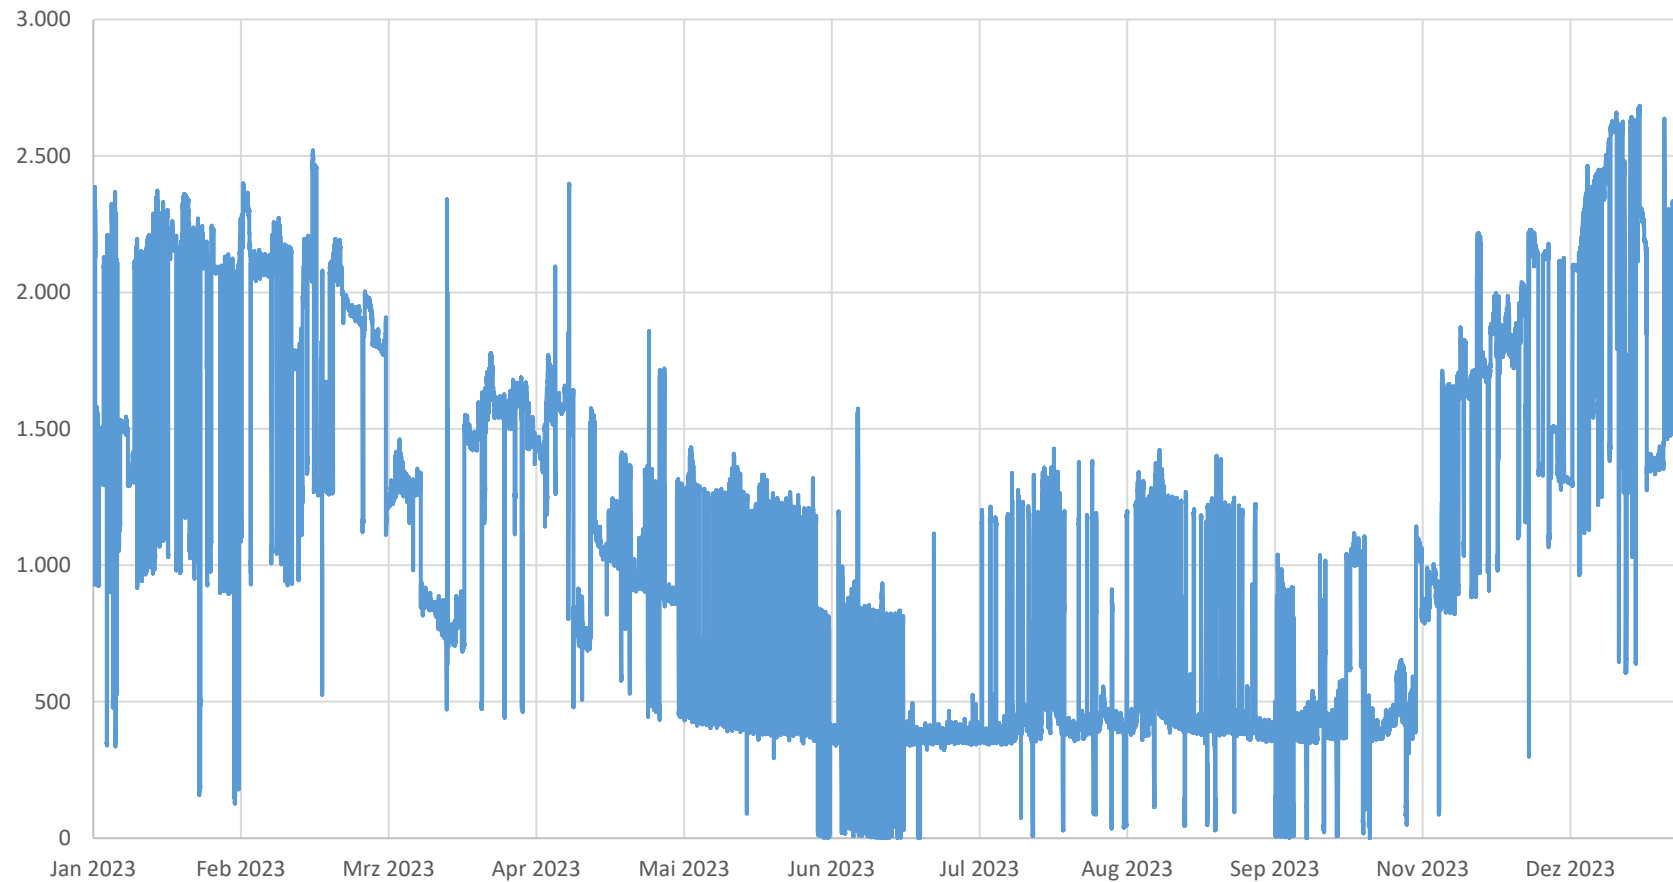

Lastverlauf Einspeisungen Einspeiseanlagen MS/NS (in kW)

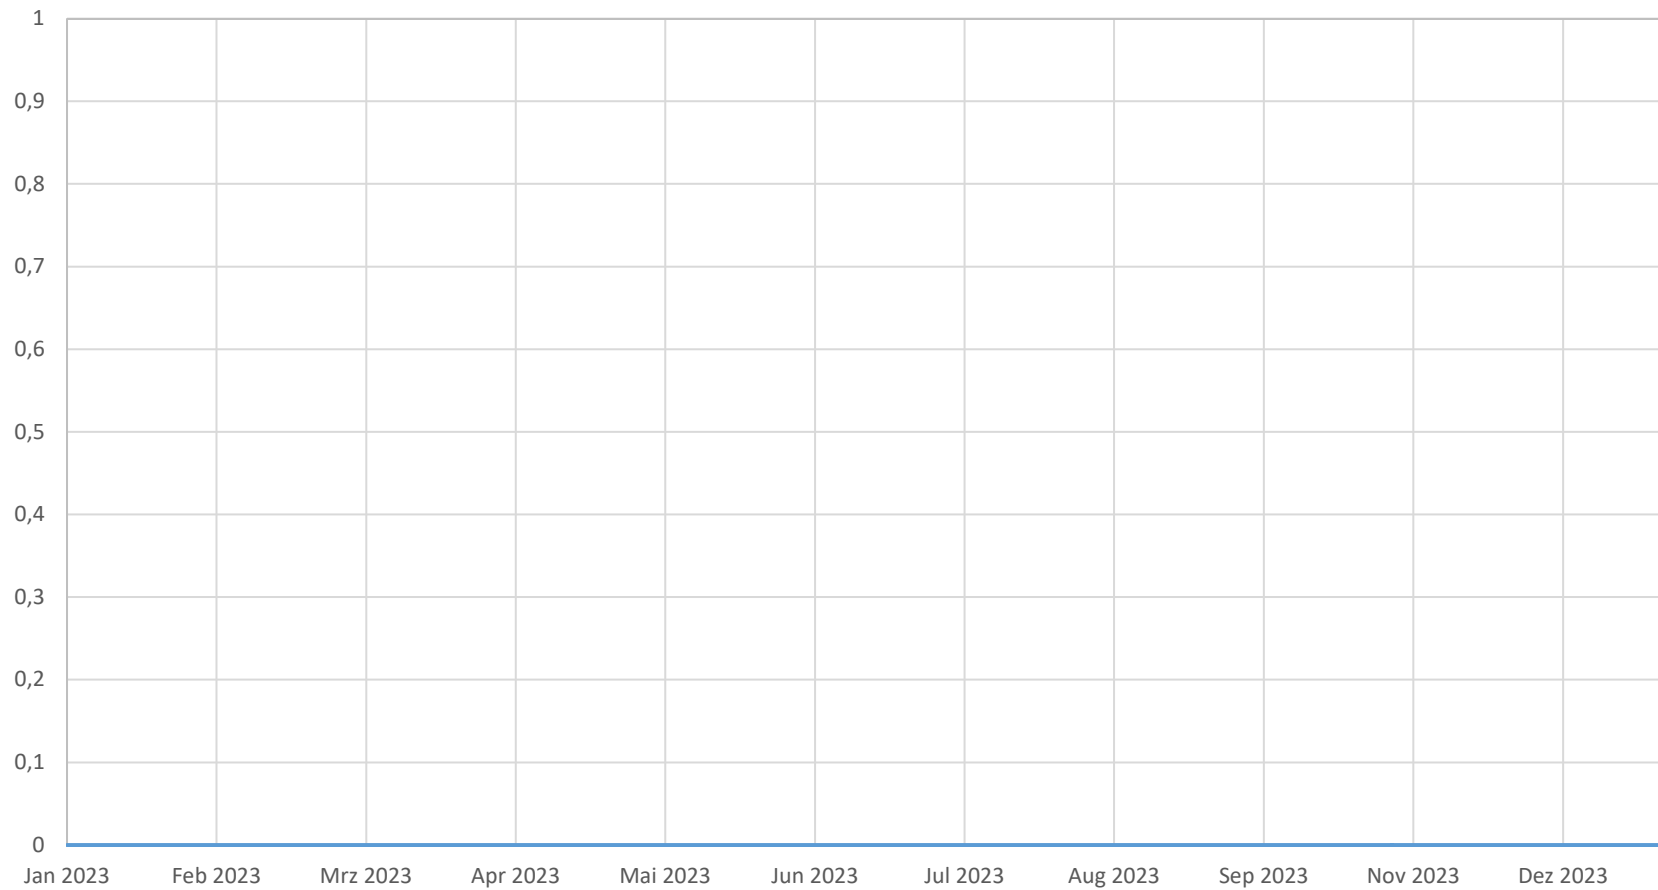

Lastverlauf Einspeisungen Einspeiseanlagen NS (in kW)

